


Модуль контроля концевых выключателей для APC-3М

Схема электрическая

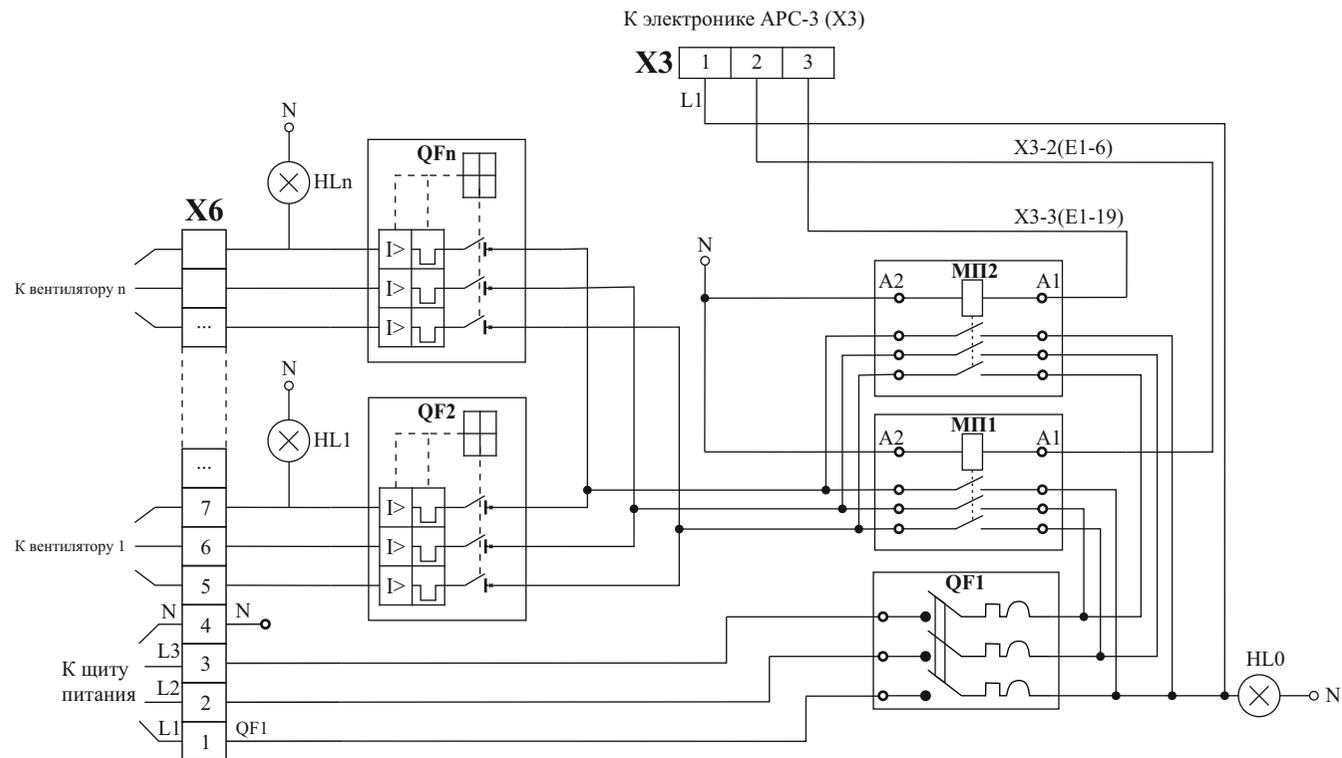

QF1 - трехполюсный автоматический выключатель
 QF2..QFn - автоматический выключатель с тепловой и токовой защитой электродвигателя (мотор-автомат)
 МП1 - трехфазный магнитный пускатель (контактор) Направление вращения вентиляторов: прямое
 МП2 - трехфазный магнитный пускатель (контактор) Направление вращения вентиляторов: реверс
 HL0..HLn - сигнальные лампы 220В

Для исключения одновременного срабатывания магнитных пускателей рекомендуется управляющую катушку одного пускателя подключать через нормально замкнутый контакт (НЗ) другого пускателя.

Можно добавить в схему переключатель режимов «Стоп/Автомат/Ручной пуск».

Силовая схема подключения реверсивных вентиляторов к APC-3M2

Схема электрическая